


**ATTENTION:**  
En utilisant des interrupteurs de proximité fin de course le schéma de connexions sert seulement d'exemple

Trafo (n'existe pas au courant de commande 230 Volt)  
Fusible 2A

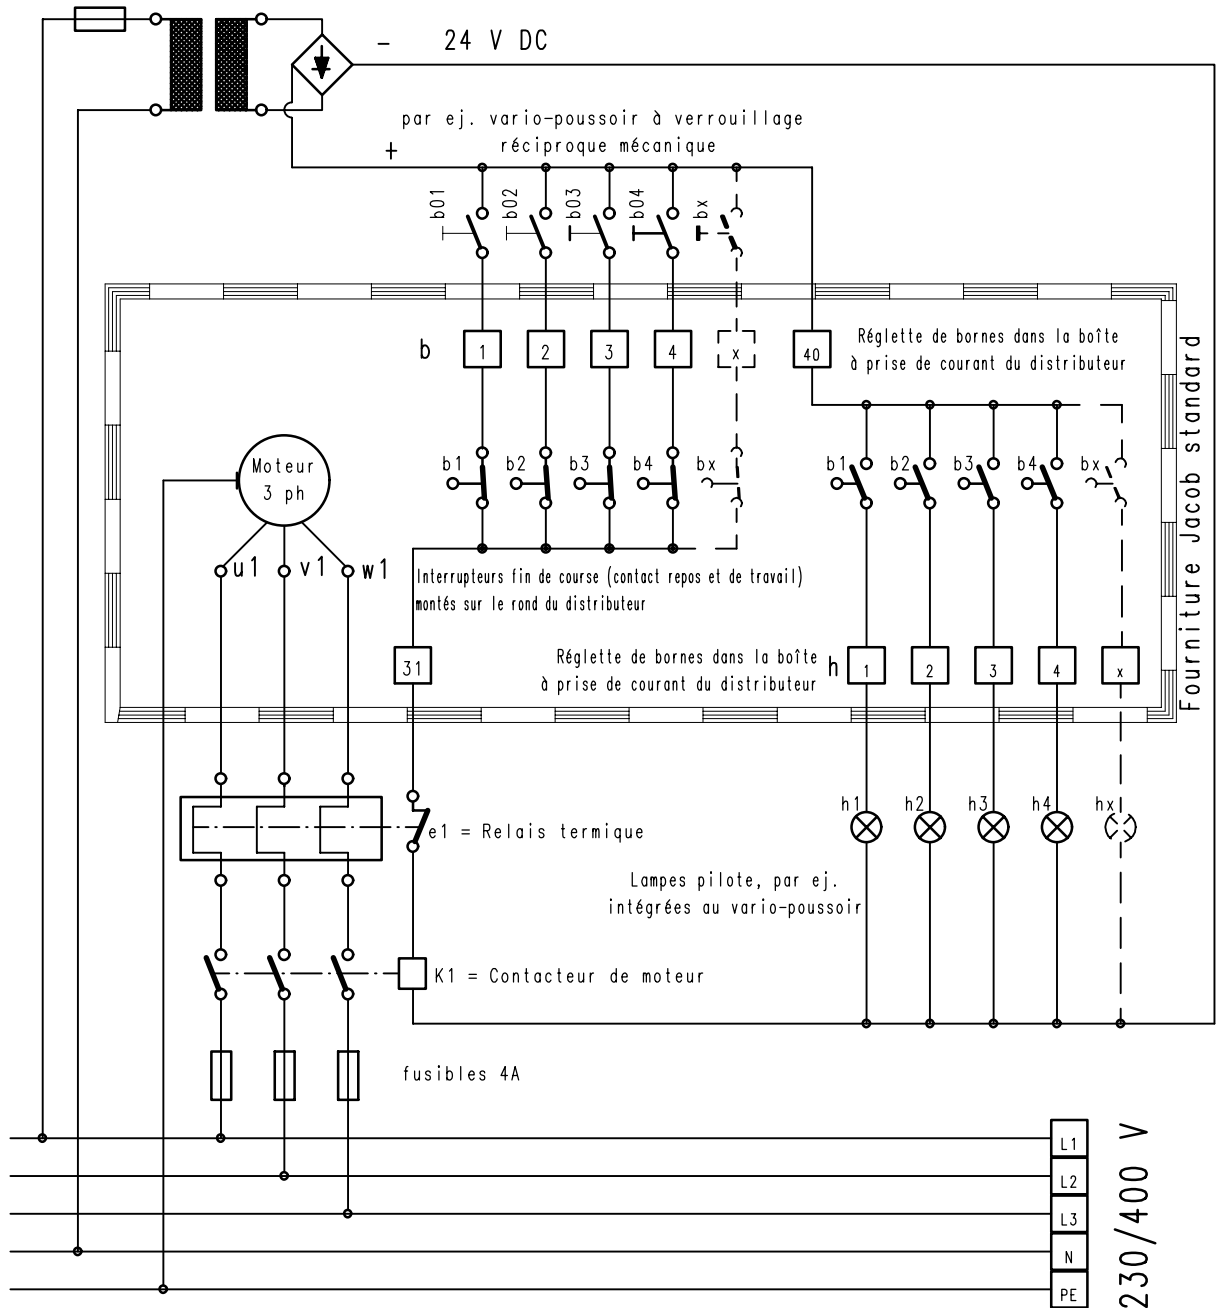

Avis de sekurite DIN 34

b1 - bx, interrupteurs mécaniques fin de course standard câblés sur bornes.

La désignation des bornes 1-x correspond à la disposition des sorties en sens de rotation à partir de la boîte à prise de courant.

Désignation

Plan de montage pour distributeur rotatif 4-x sorties

Date: 18.09.1998

Plan N°: S/V Index